

PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

S2

**WYCISKANIE
LEŻĄC**



OPIS

Wyciskanie Leżąc S2 – urządzenie pozwala trenować mięśnie klatki piersiowej, jednocześnie angażując m. naramienne oraz trójgłowe ramion. Konstrukcja urządzenia jest wzbogacona o mechanizm zwiększający opór oraz pozwala na wykonanie ćwiczenia chwytem wąskim jak i szerokim.

DANE TECHNICZNE

HIC min.: 44 cm
Wymiary: 177x103x94 cm
Minimalny wzrost: 140 cm
Maksymalny ciężar: 150 kg
Norma: PN-EN 16630:2015-06



WYKONANIE

Zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06

Budowa urządzenia:

- profil stalowy 80x80mm – grubość ścianki 3mm;
- rury stalowe $\phi 33,7$, $\phi 42,4$ $\phi 60,3$ – grubość ścianki 3,2mm.

Malatura:

- autorska, przebadana laboratoryjnie, proszkowa technologia malarska o podwyższonej odporności na korozję.

Elementy dodatkowe:

- płyta HDPE UV-odporna;
- ergonomiczne ręczki, zaślepki wykonane z tworzywa Pe – zgodność z rozporządzeniem REACH.

PROJEKT


PRODUKCJA

MONTAŻ

SERWIS

100% MADE IN POLAND

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

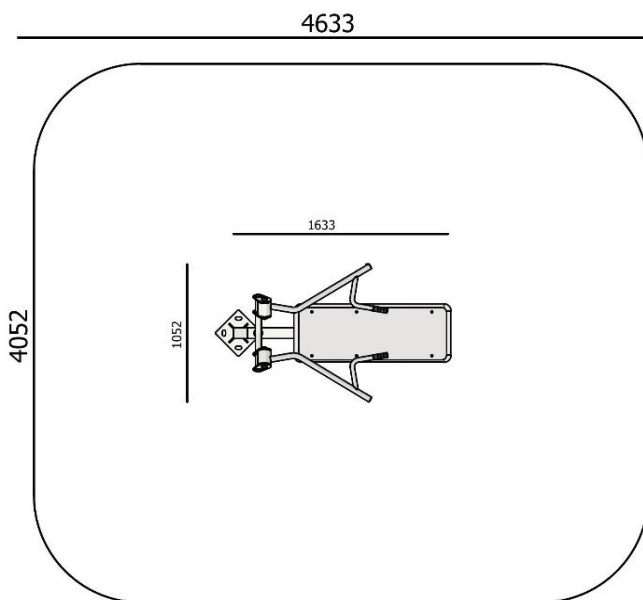


PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

S2

MONTAŻ

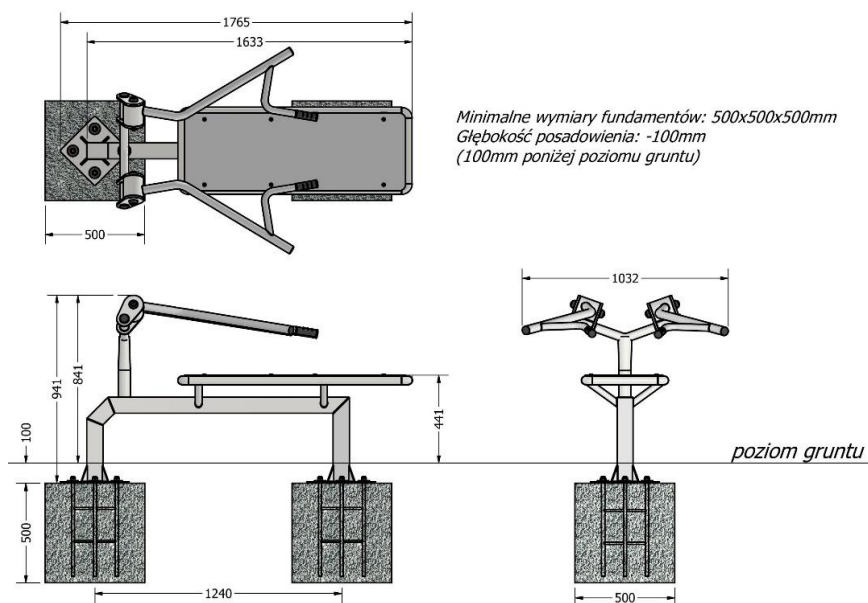

PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

S2

PROJEKT

PRODUKCJA

MONTAŻ

SERWIS

100% MADE IN POLAND